

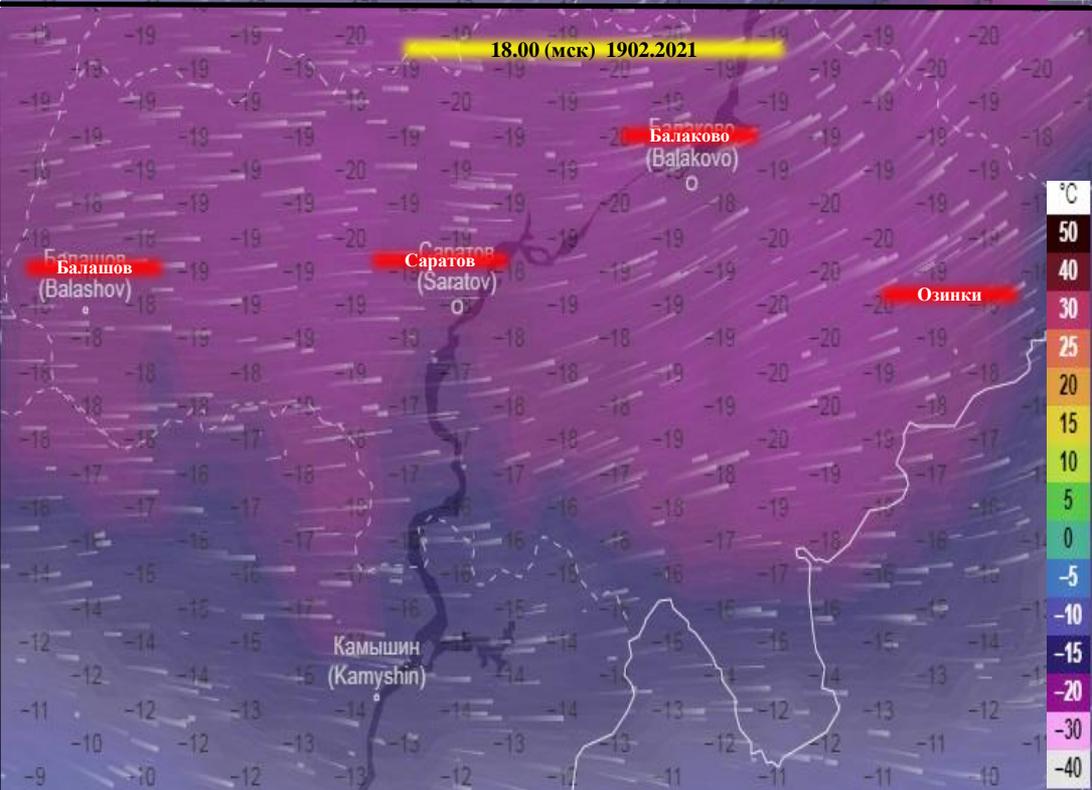
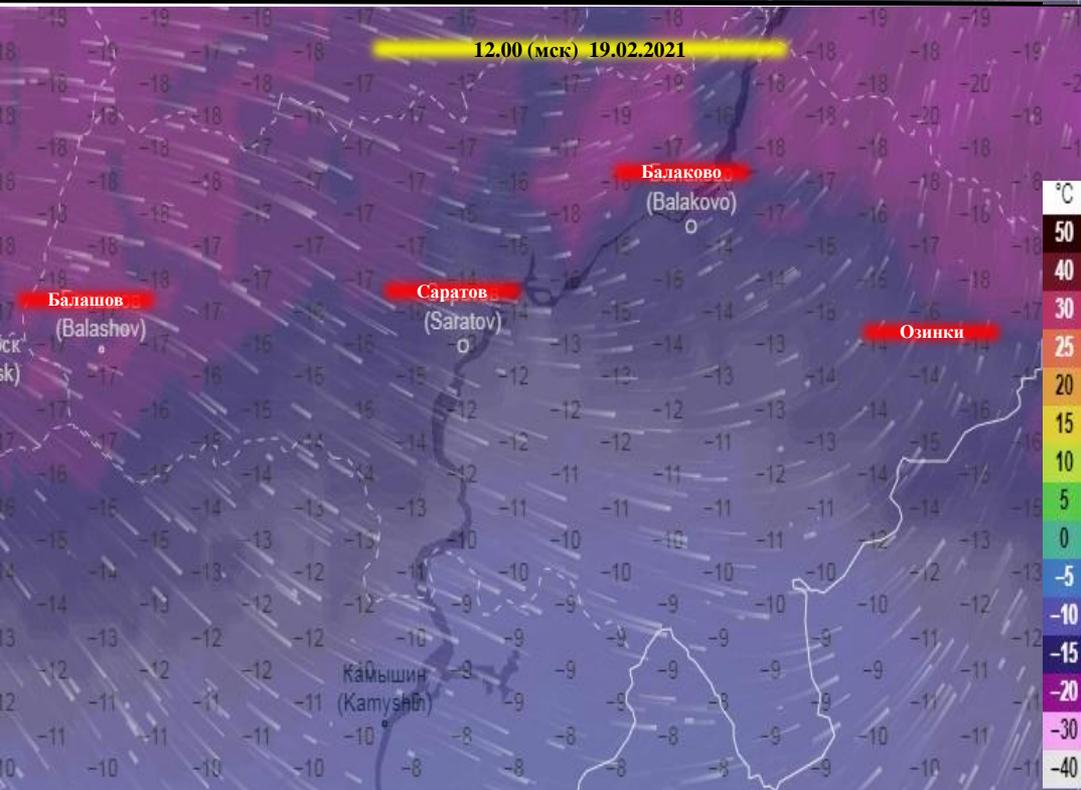
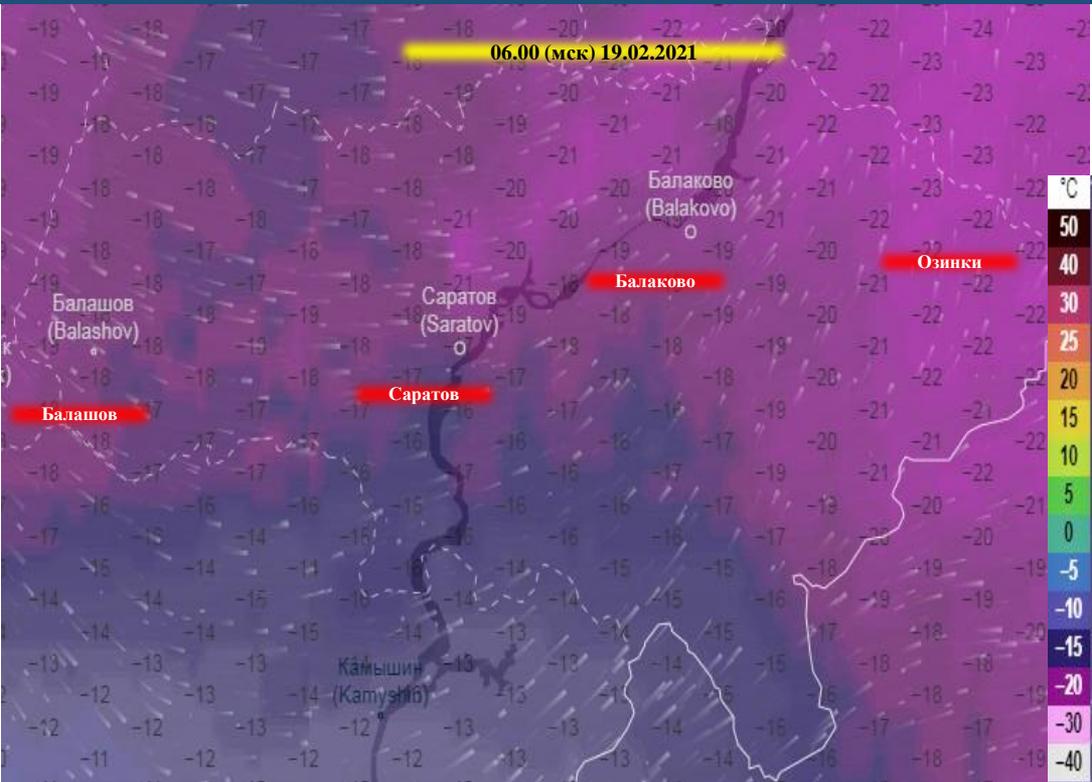
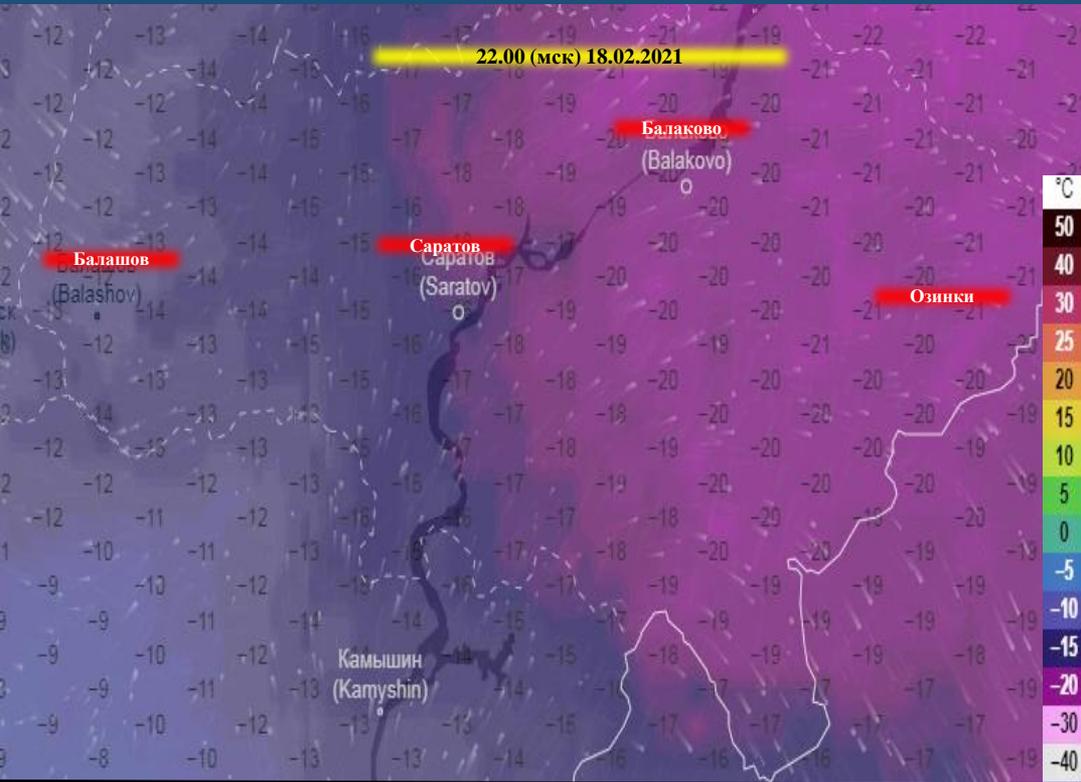
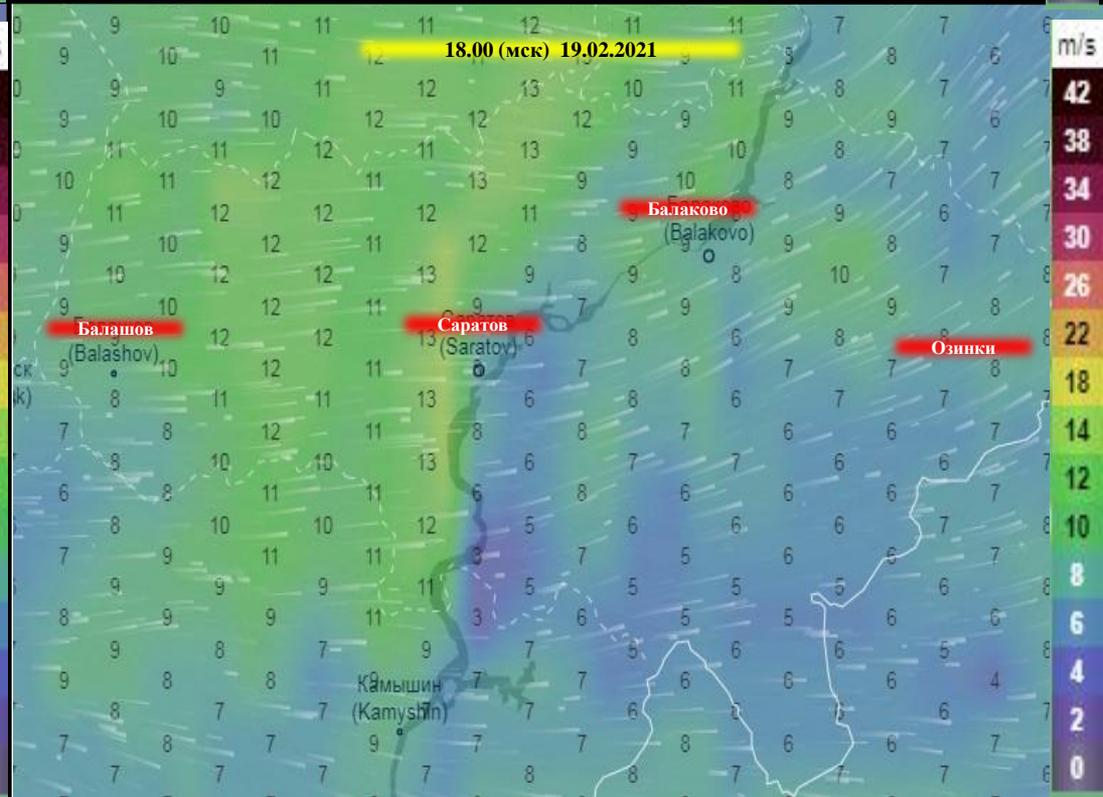
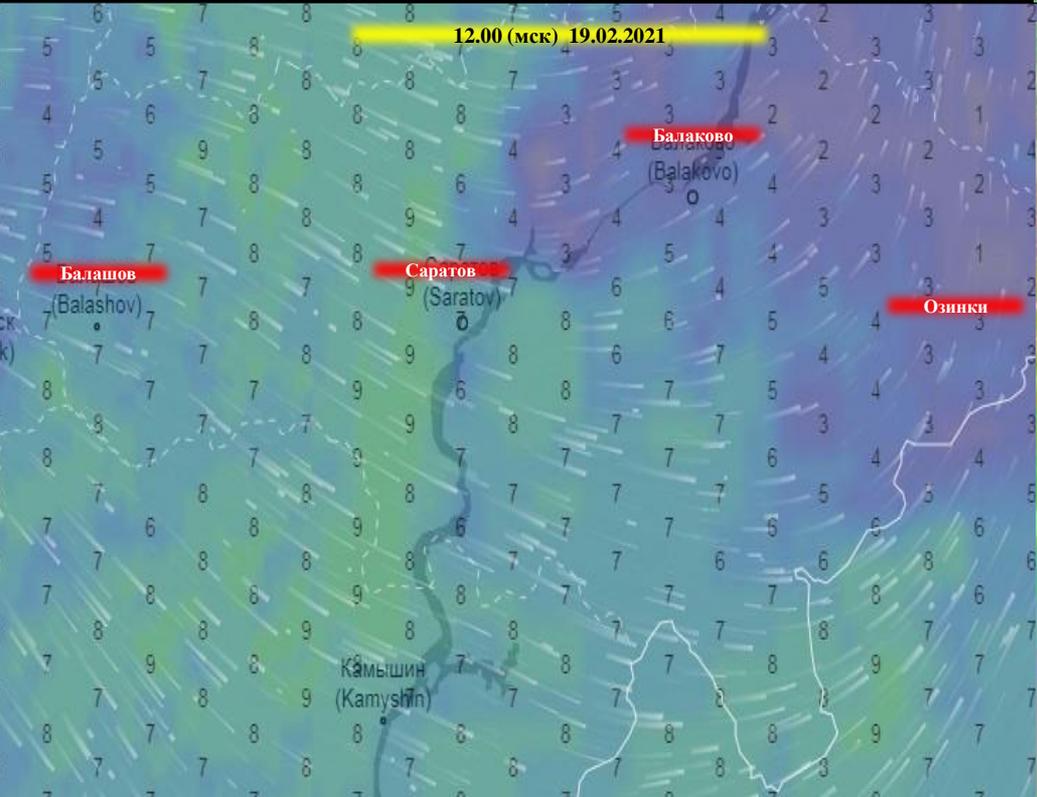



# ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО НИЗКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 19.02.2021)

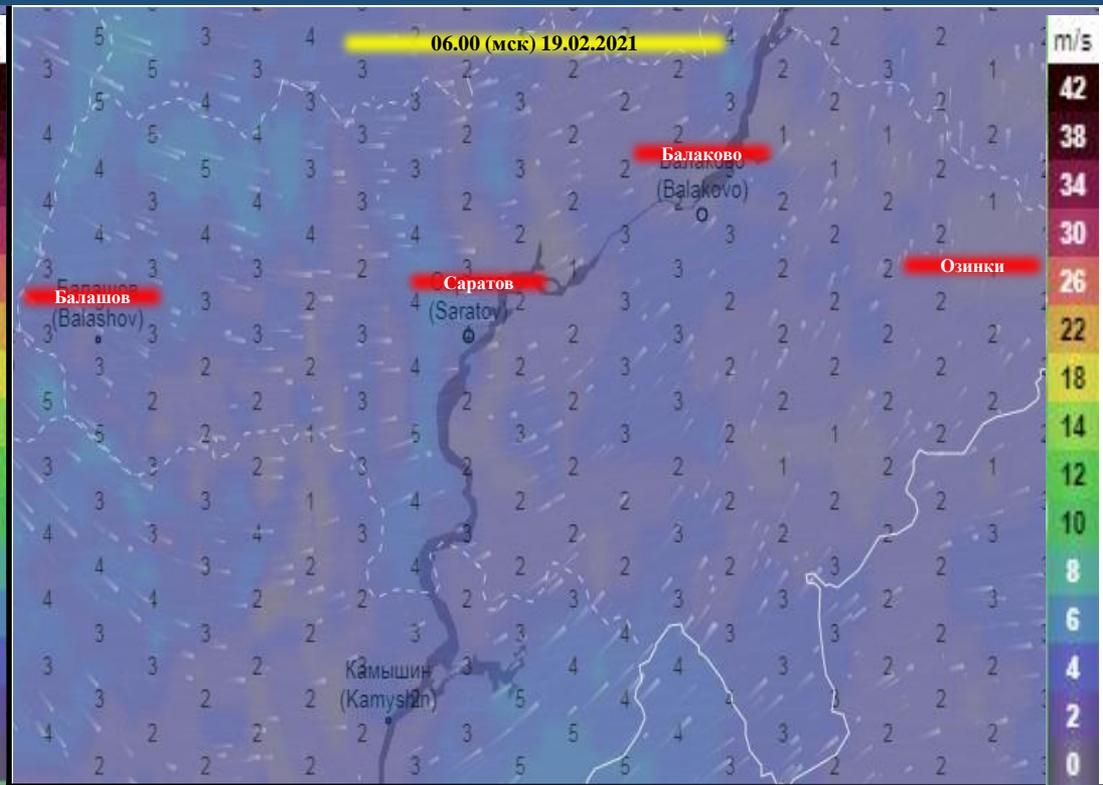

# ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 19.02.2021)

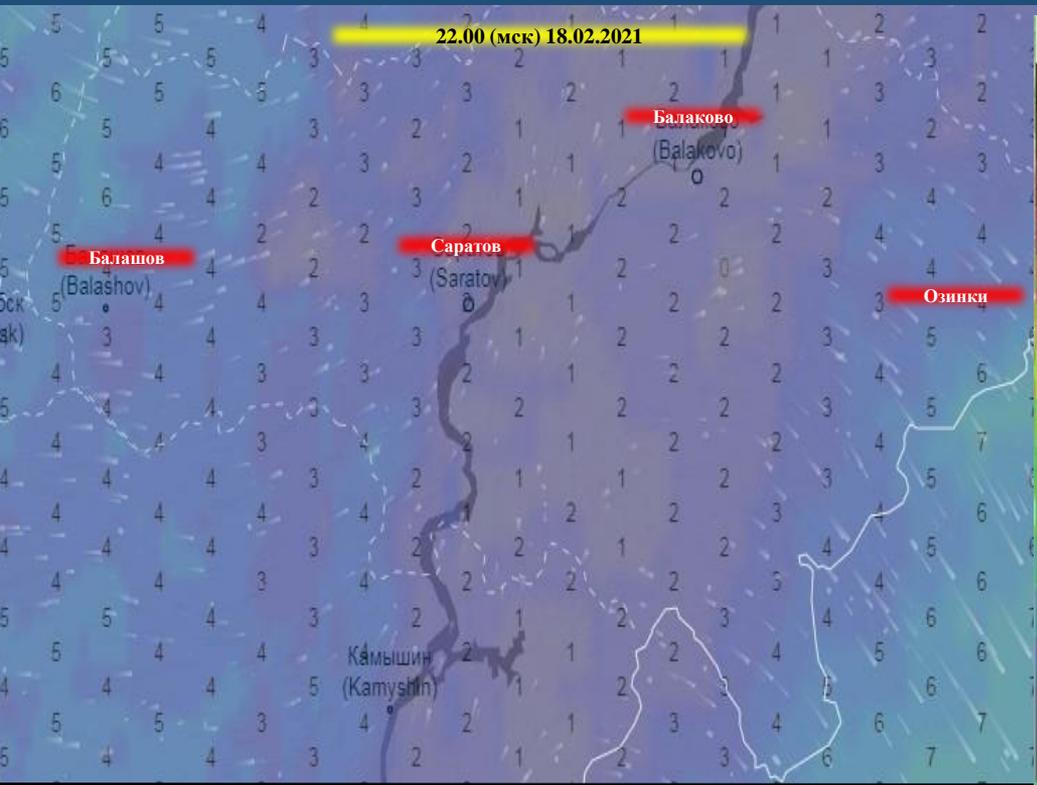

# ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО НИЗКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ НА 19.02.2021)

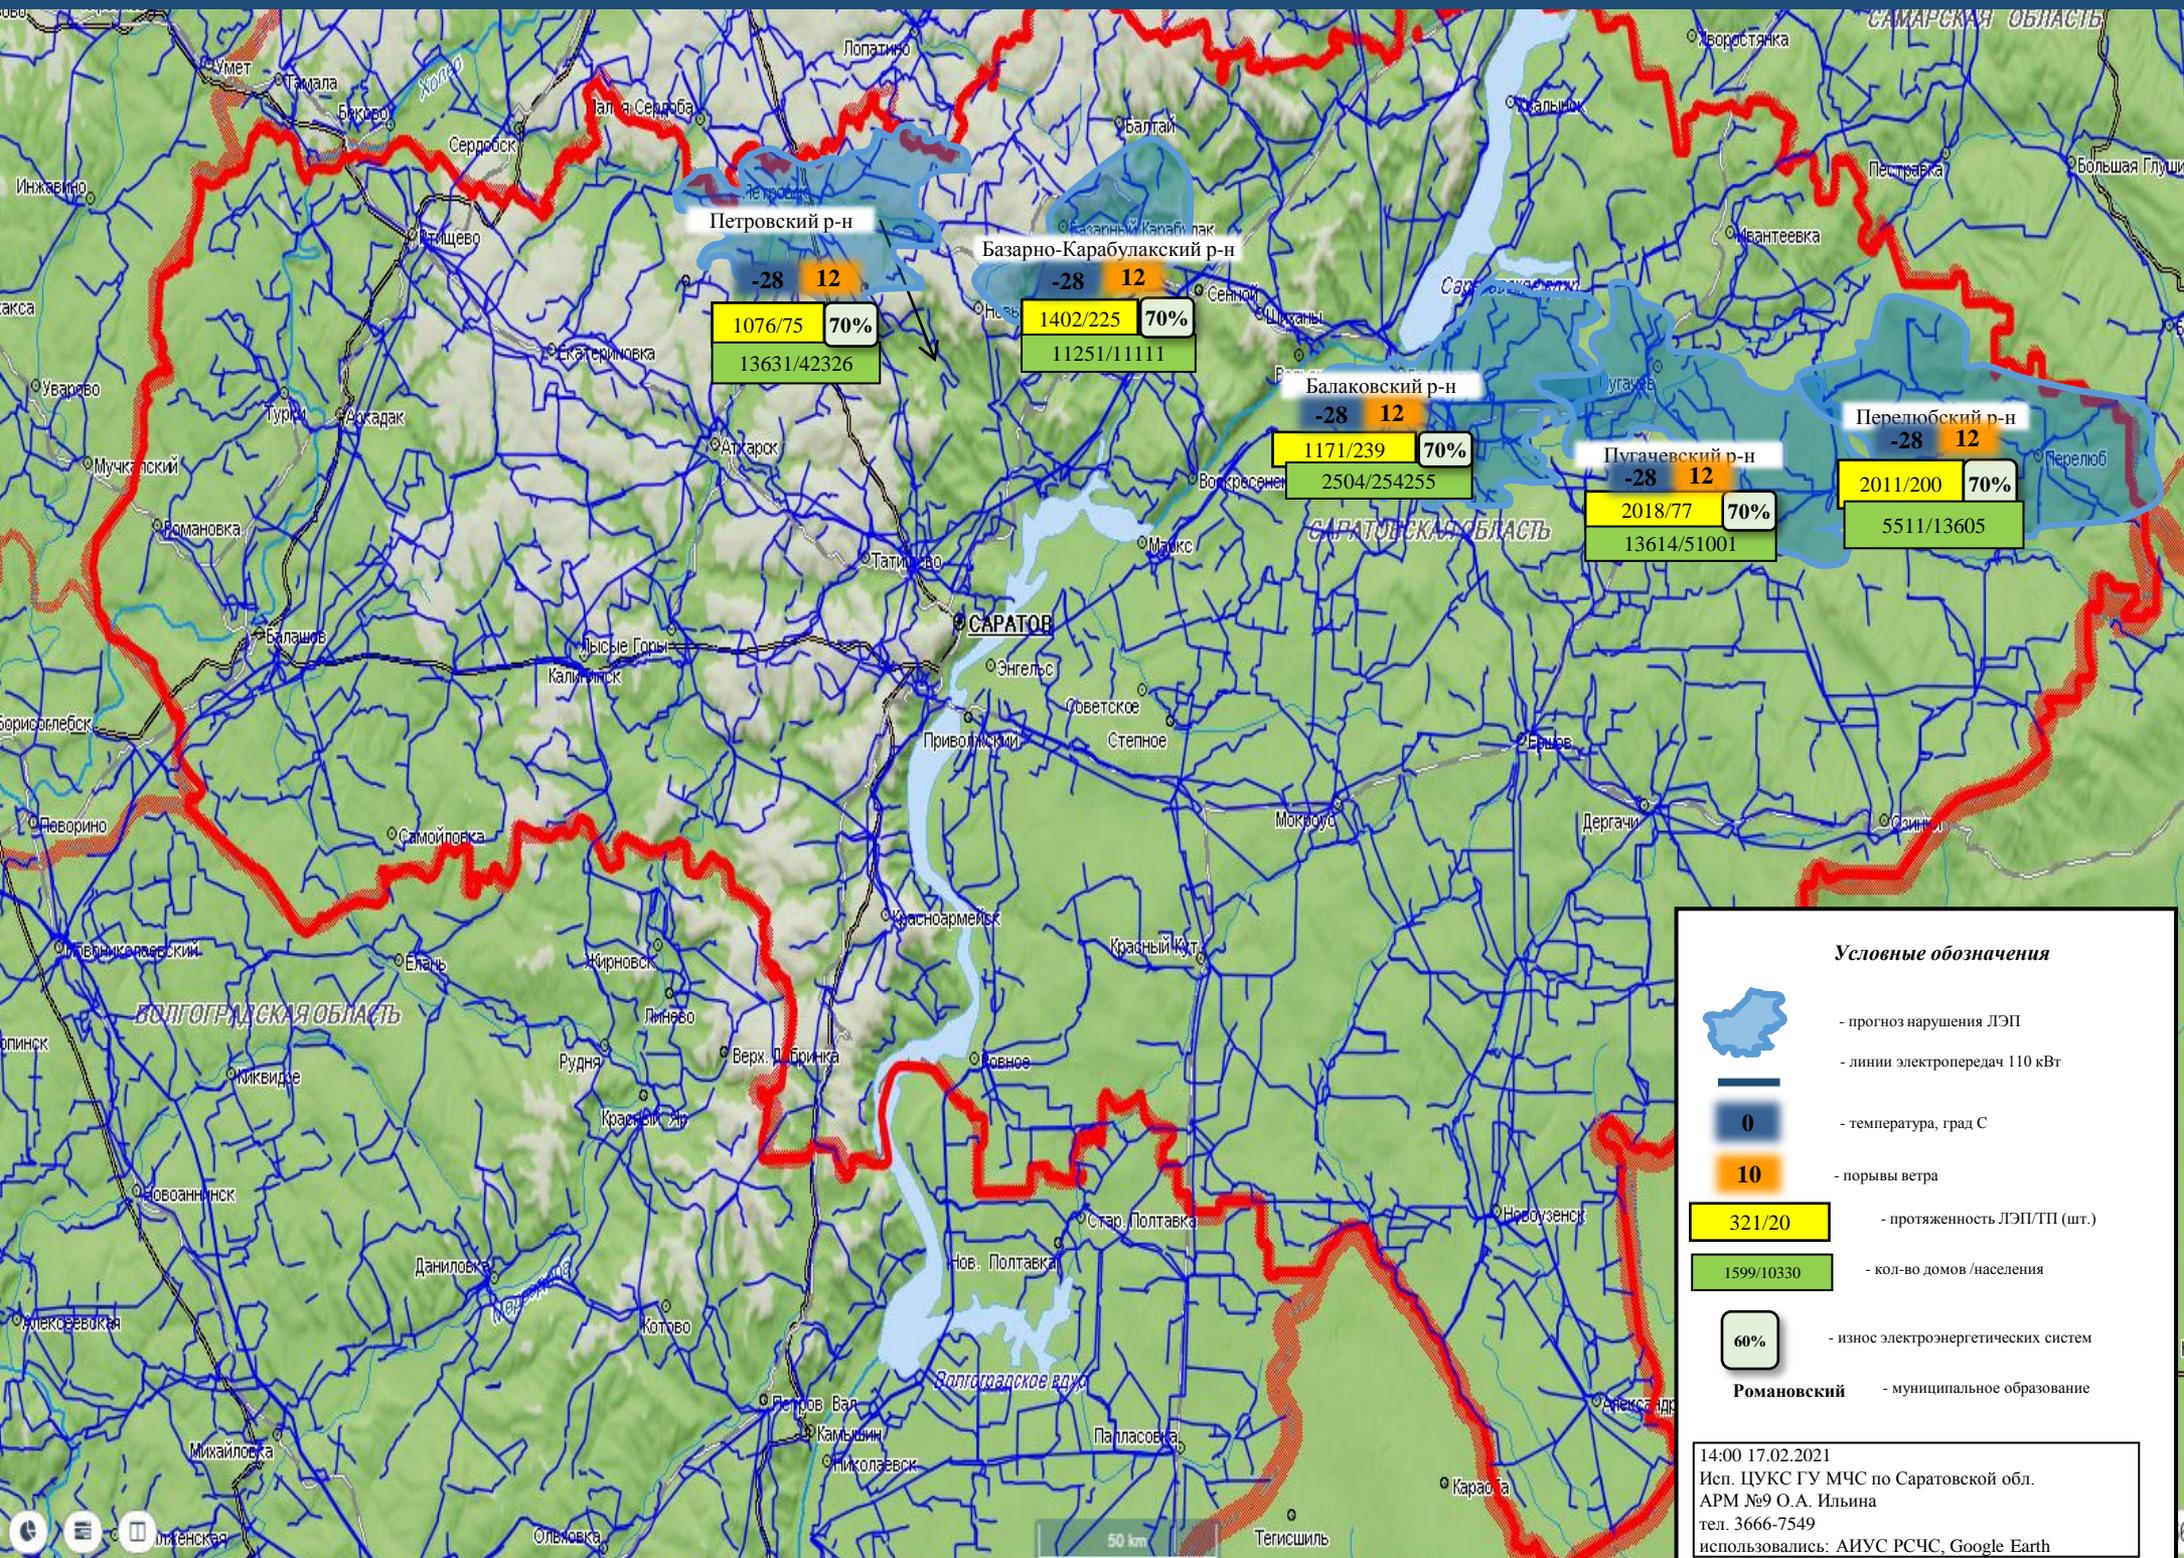


**Условные обозначения**

- прогноз нарушения ЛЭП
- линии электропередачи 110 кВт
- температура, град С
- порывы ветра
- протяженность ЛЭП/ЛП (шт.)
- кол-во домов / населения
- износ электроэнергетических систем
- муниципальное образование

14:00 17.02.2021  
 Исп. ЦУКС ГУ МЧС по Саратовской обл.  
 АРМ №9 О.А. Ильина  
 тел. 3666-7549  
 использовались: АИУС РСЧС, Google Earth

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО НИЗКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ  
НА ТЕРРИТОРИИ БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 19.02.2021)

Трехмерная модель

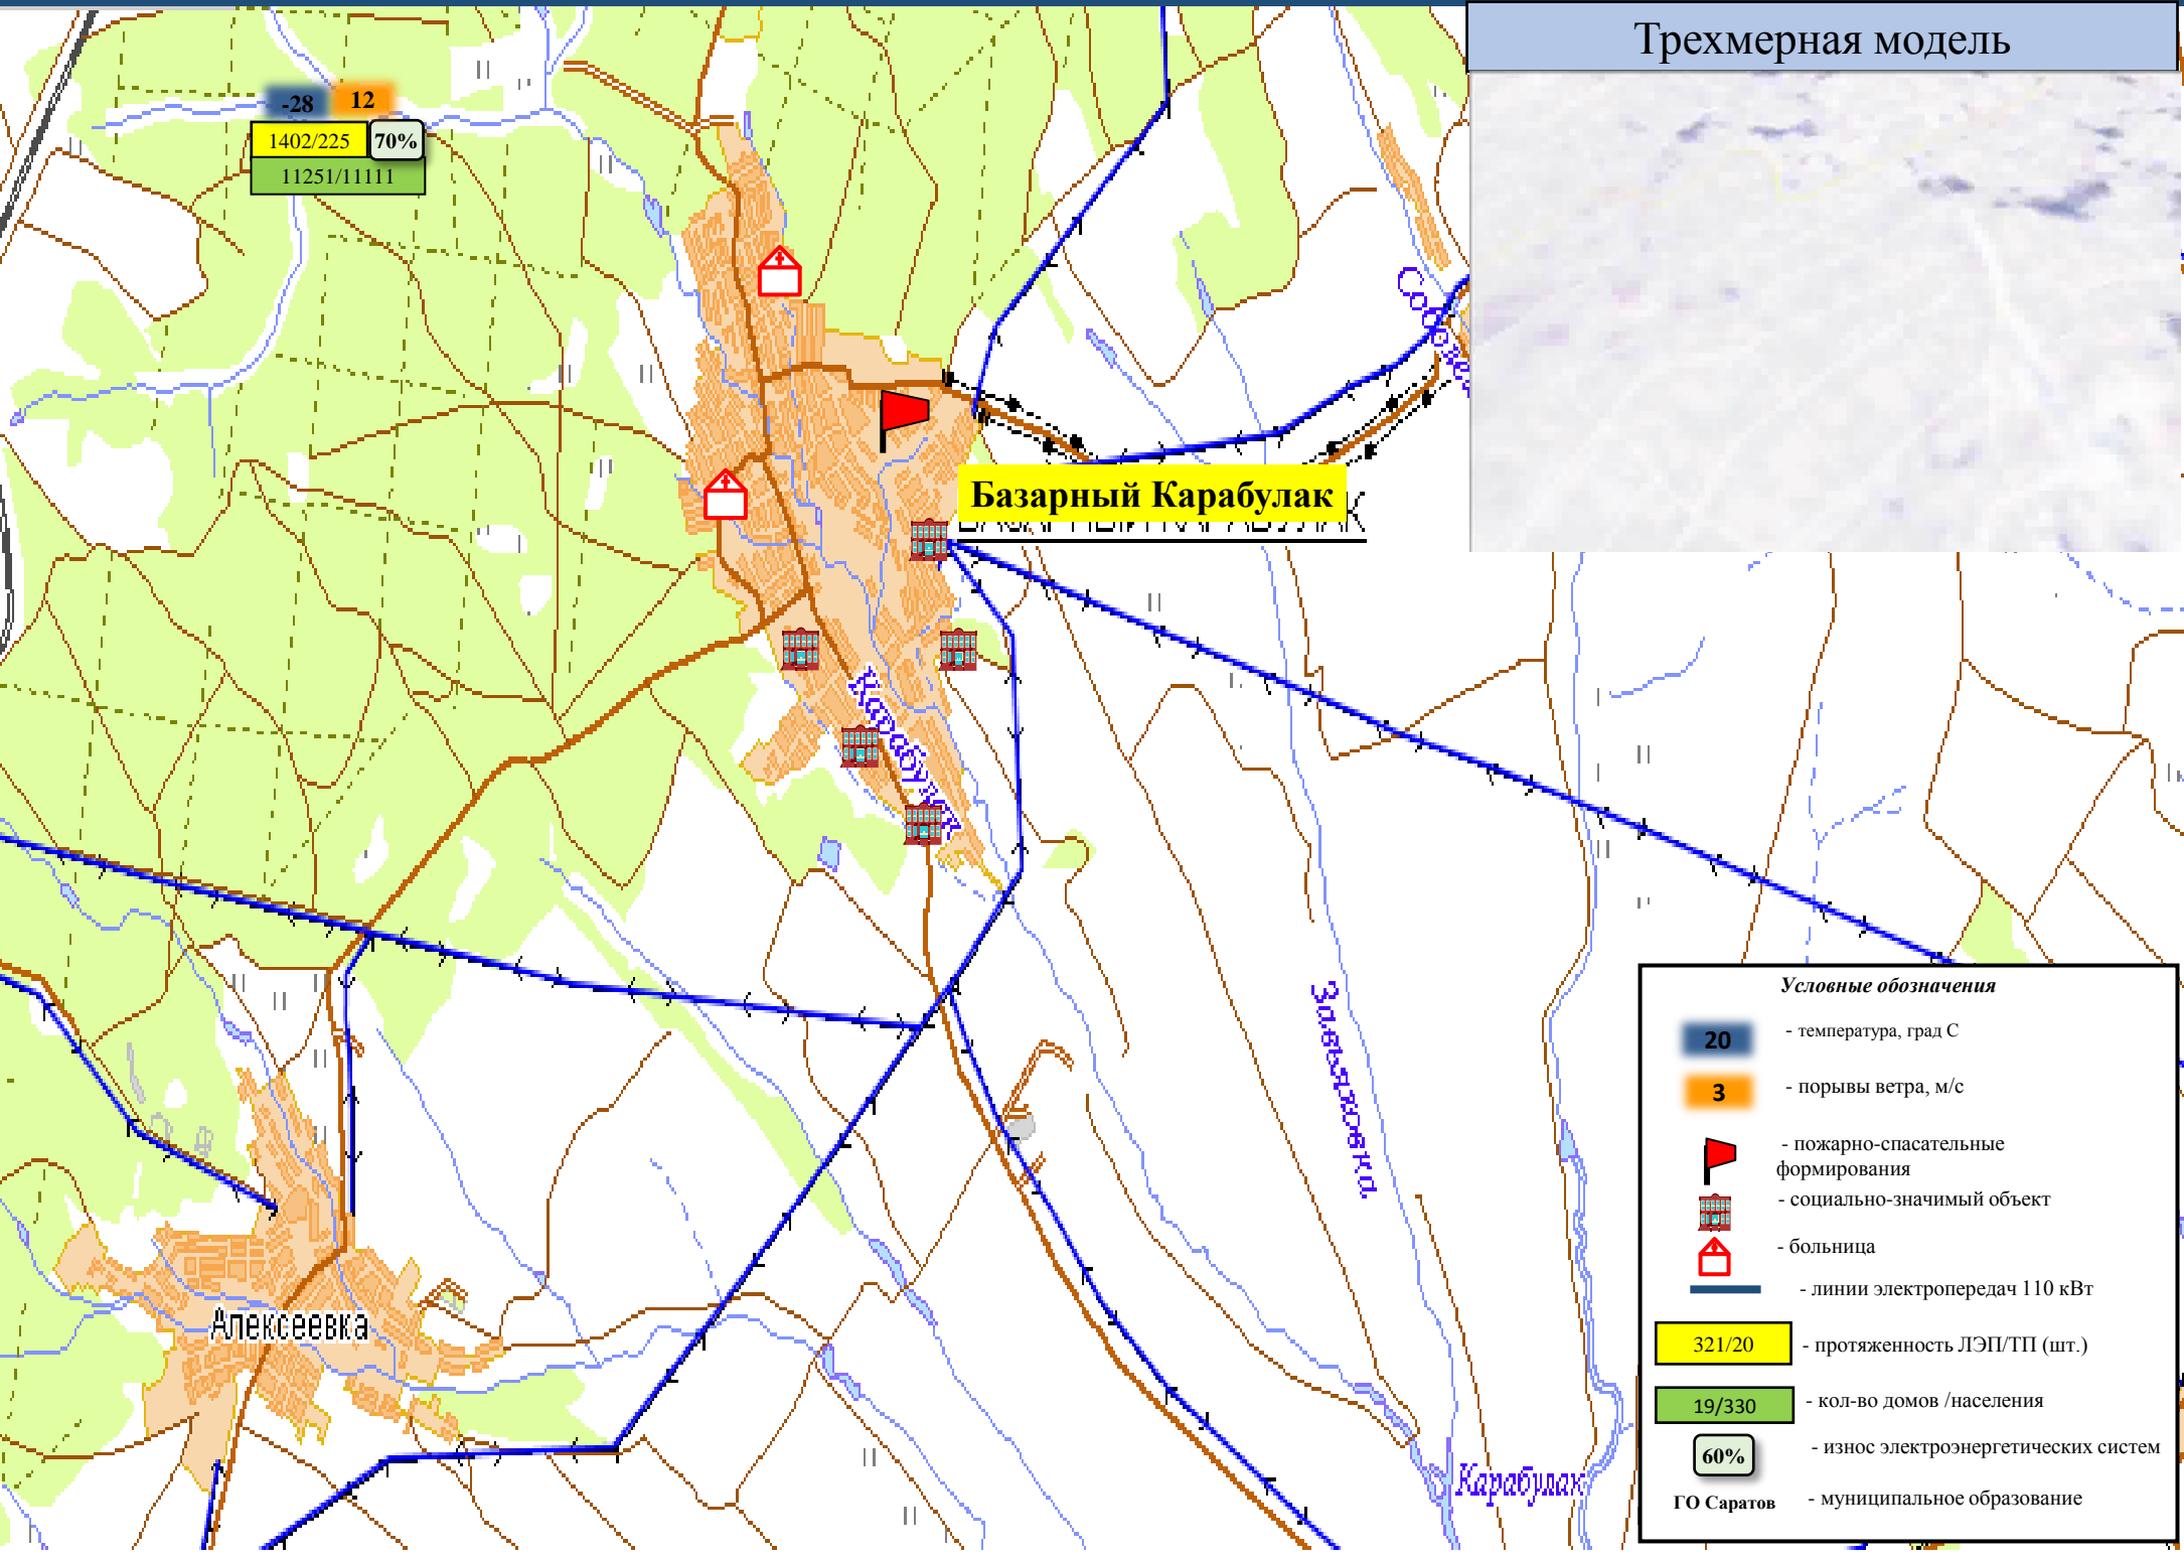

-28 12  
1402/225 70%  
11251/11111

**Базарный Карабулак**


*Условные обозначения*

- 20** - температура, град С
- 3** - порывы ветра, м/с
- пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект
- больница
- линии электропередач 110 кВт
- 321/20** - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
- 19/330** - кол-во домов /населения
- 60%** - износ электроэнергетических систем
- ГО Саратов - муниципальное образование

Алексеевка

Карабулак

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО НИЗКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ  
 НА ТЕРРИТОРИИ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 19.02.2021)

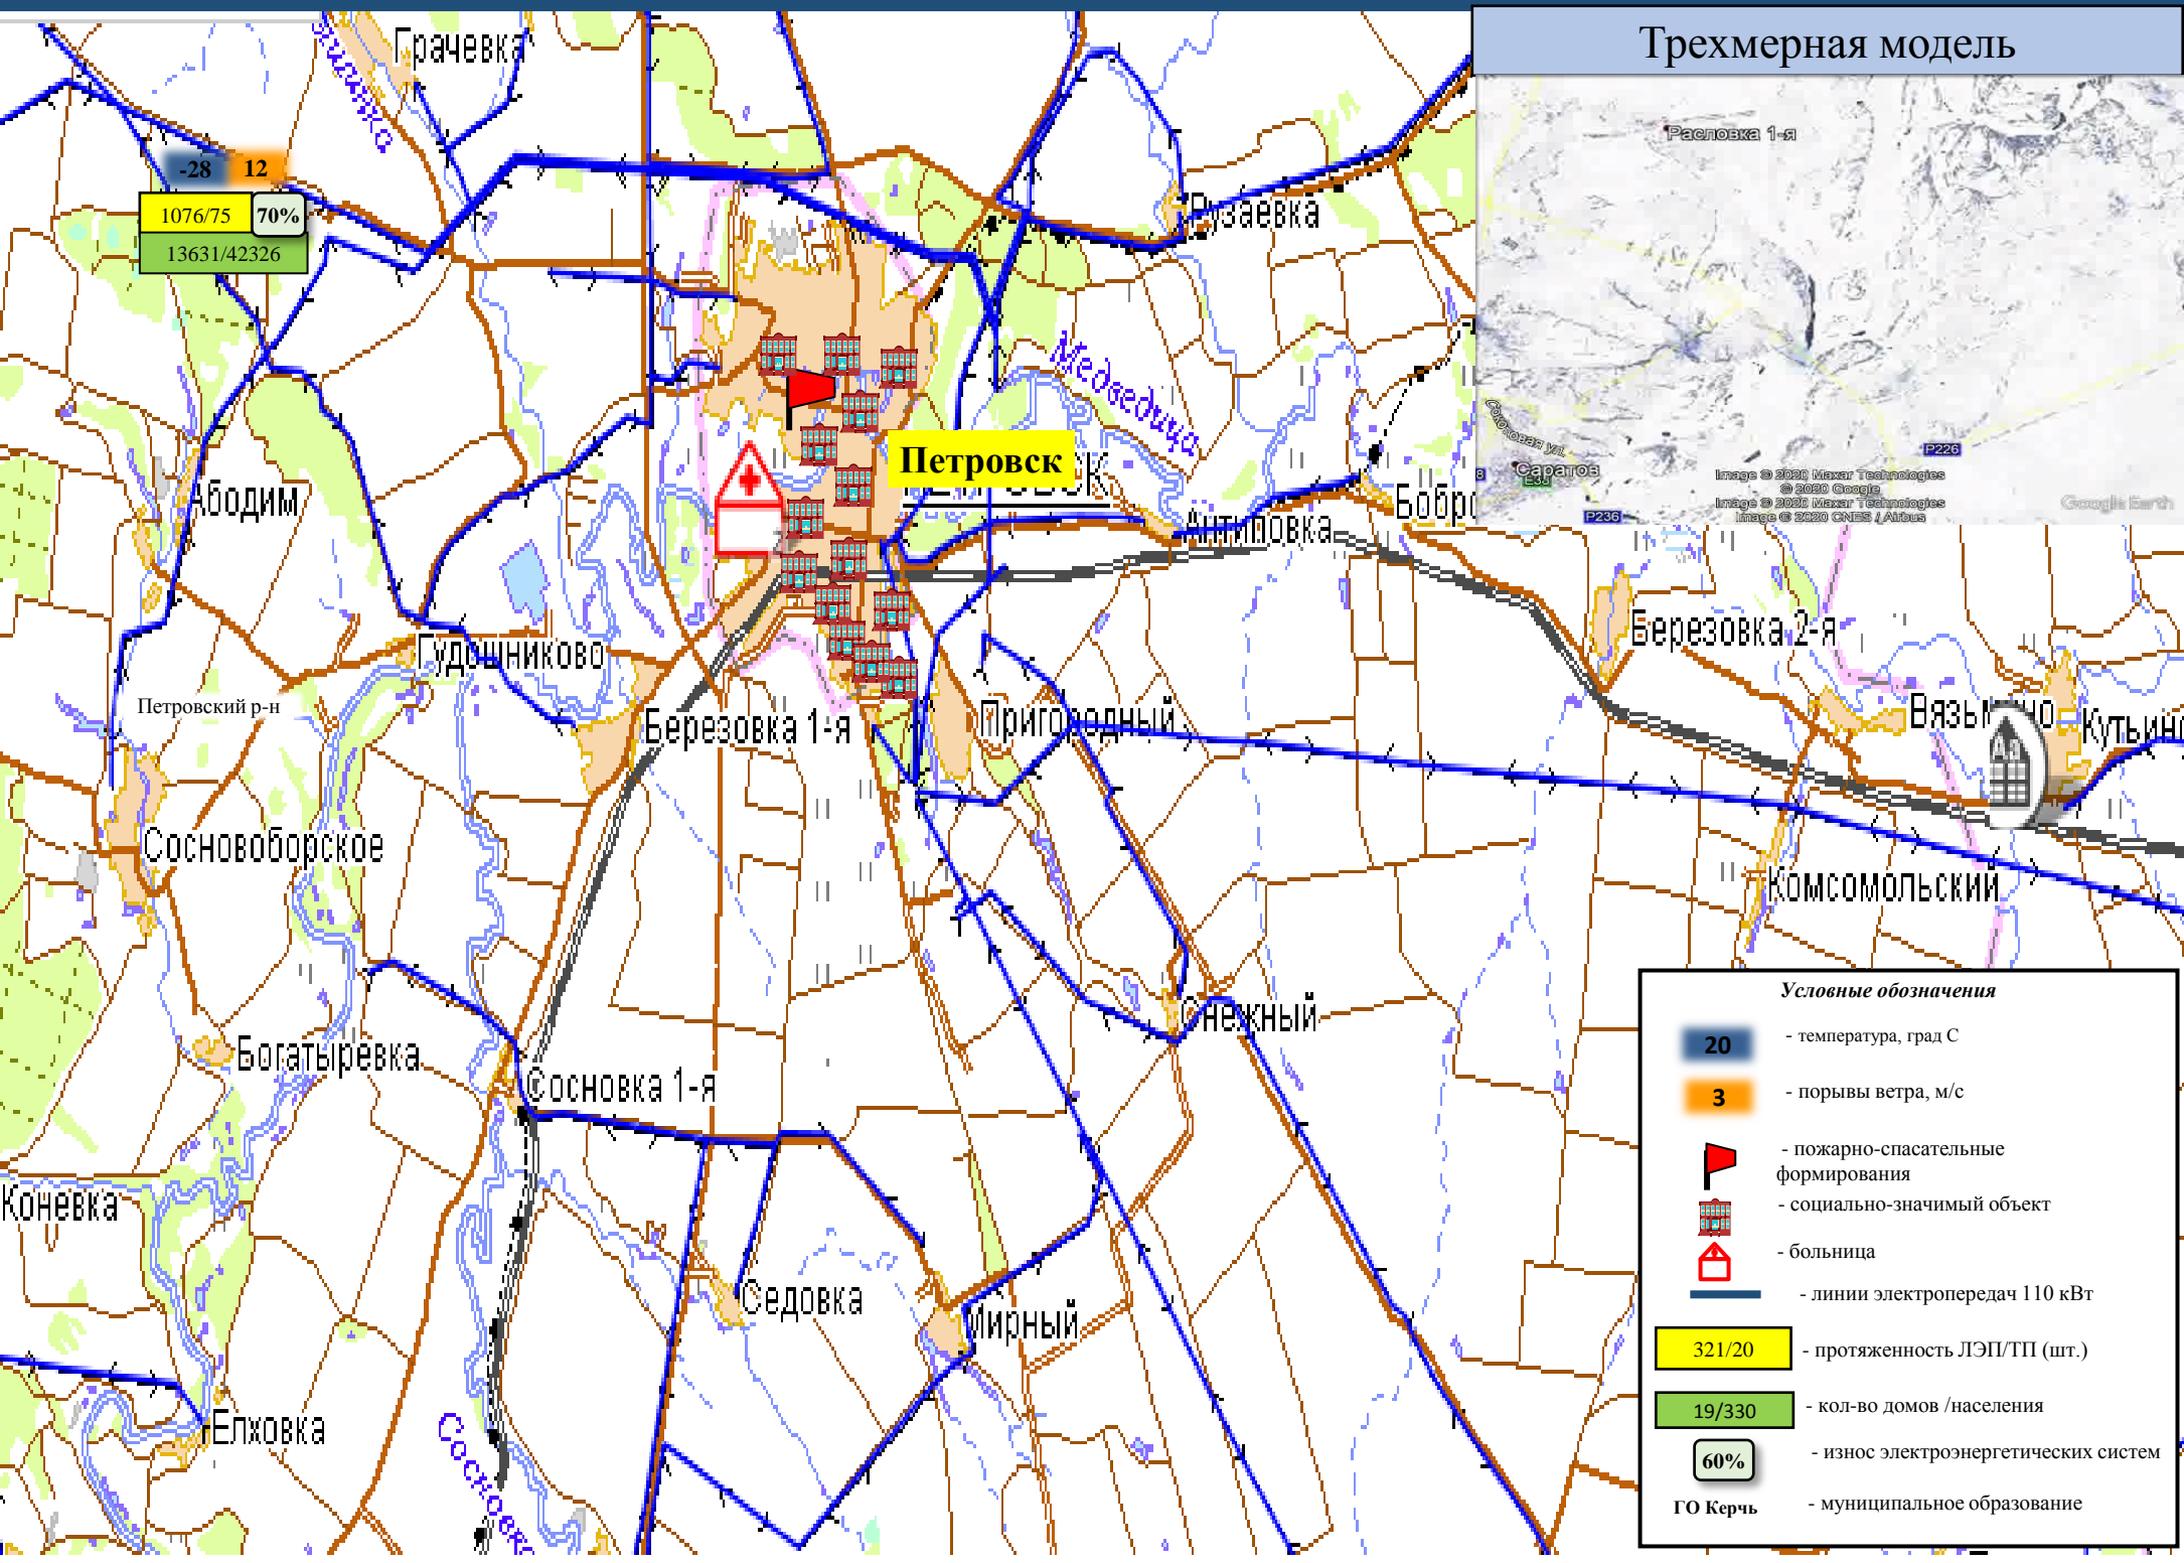


Трехмерная модель

-28 12  
 1076/75 70%  
 13631/42326

**Условные обозначения**

- 20 - температура, град С
- 3 - порывы ветра, м/с
- пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект
- больница
- линии электропередач 110 кВт
- 321/20 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
- 19/330 - кол-во домов /населения
- 60% - износ электроэнергетических систем
- ГО Керчь - муниципальное образование

# ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО НИЗКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ НА ТЕРРИТОРИИ ПУГАЧЕВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 19.02.2021)

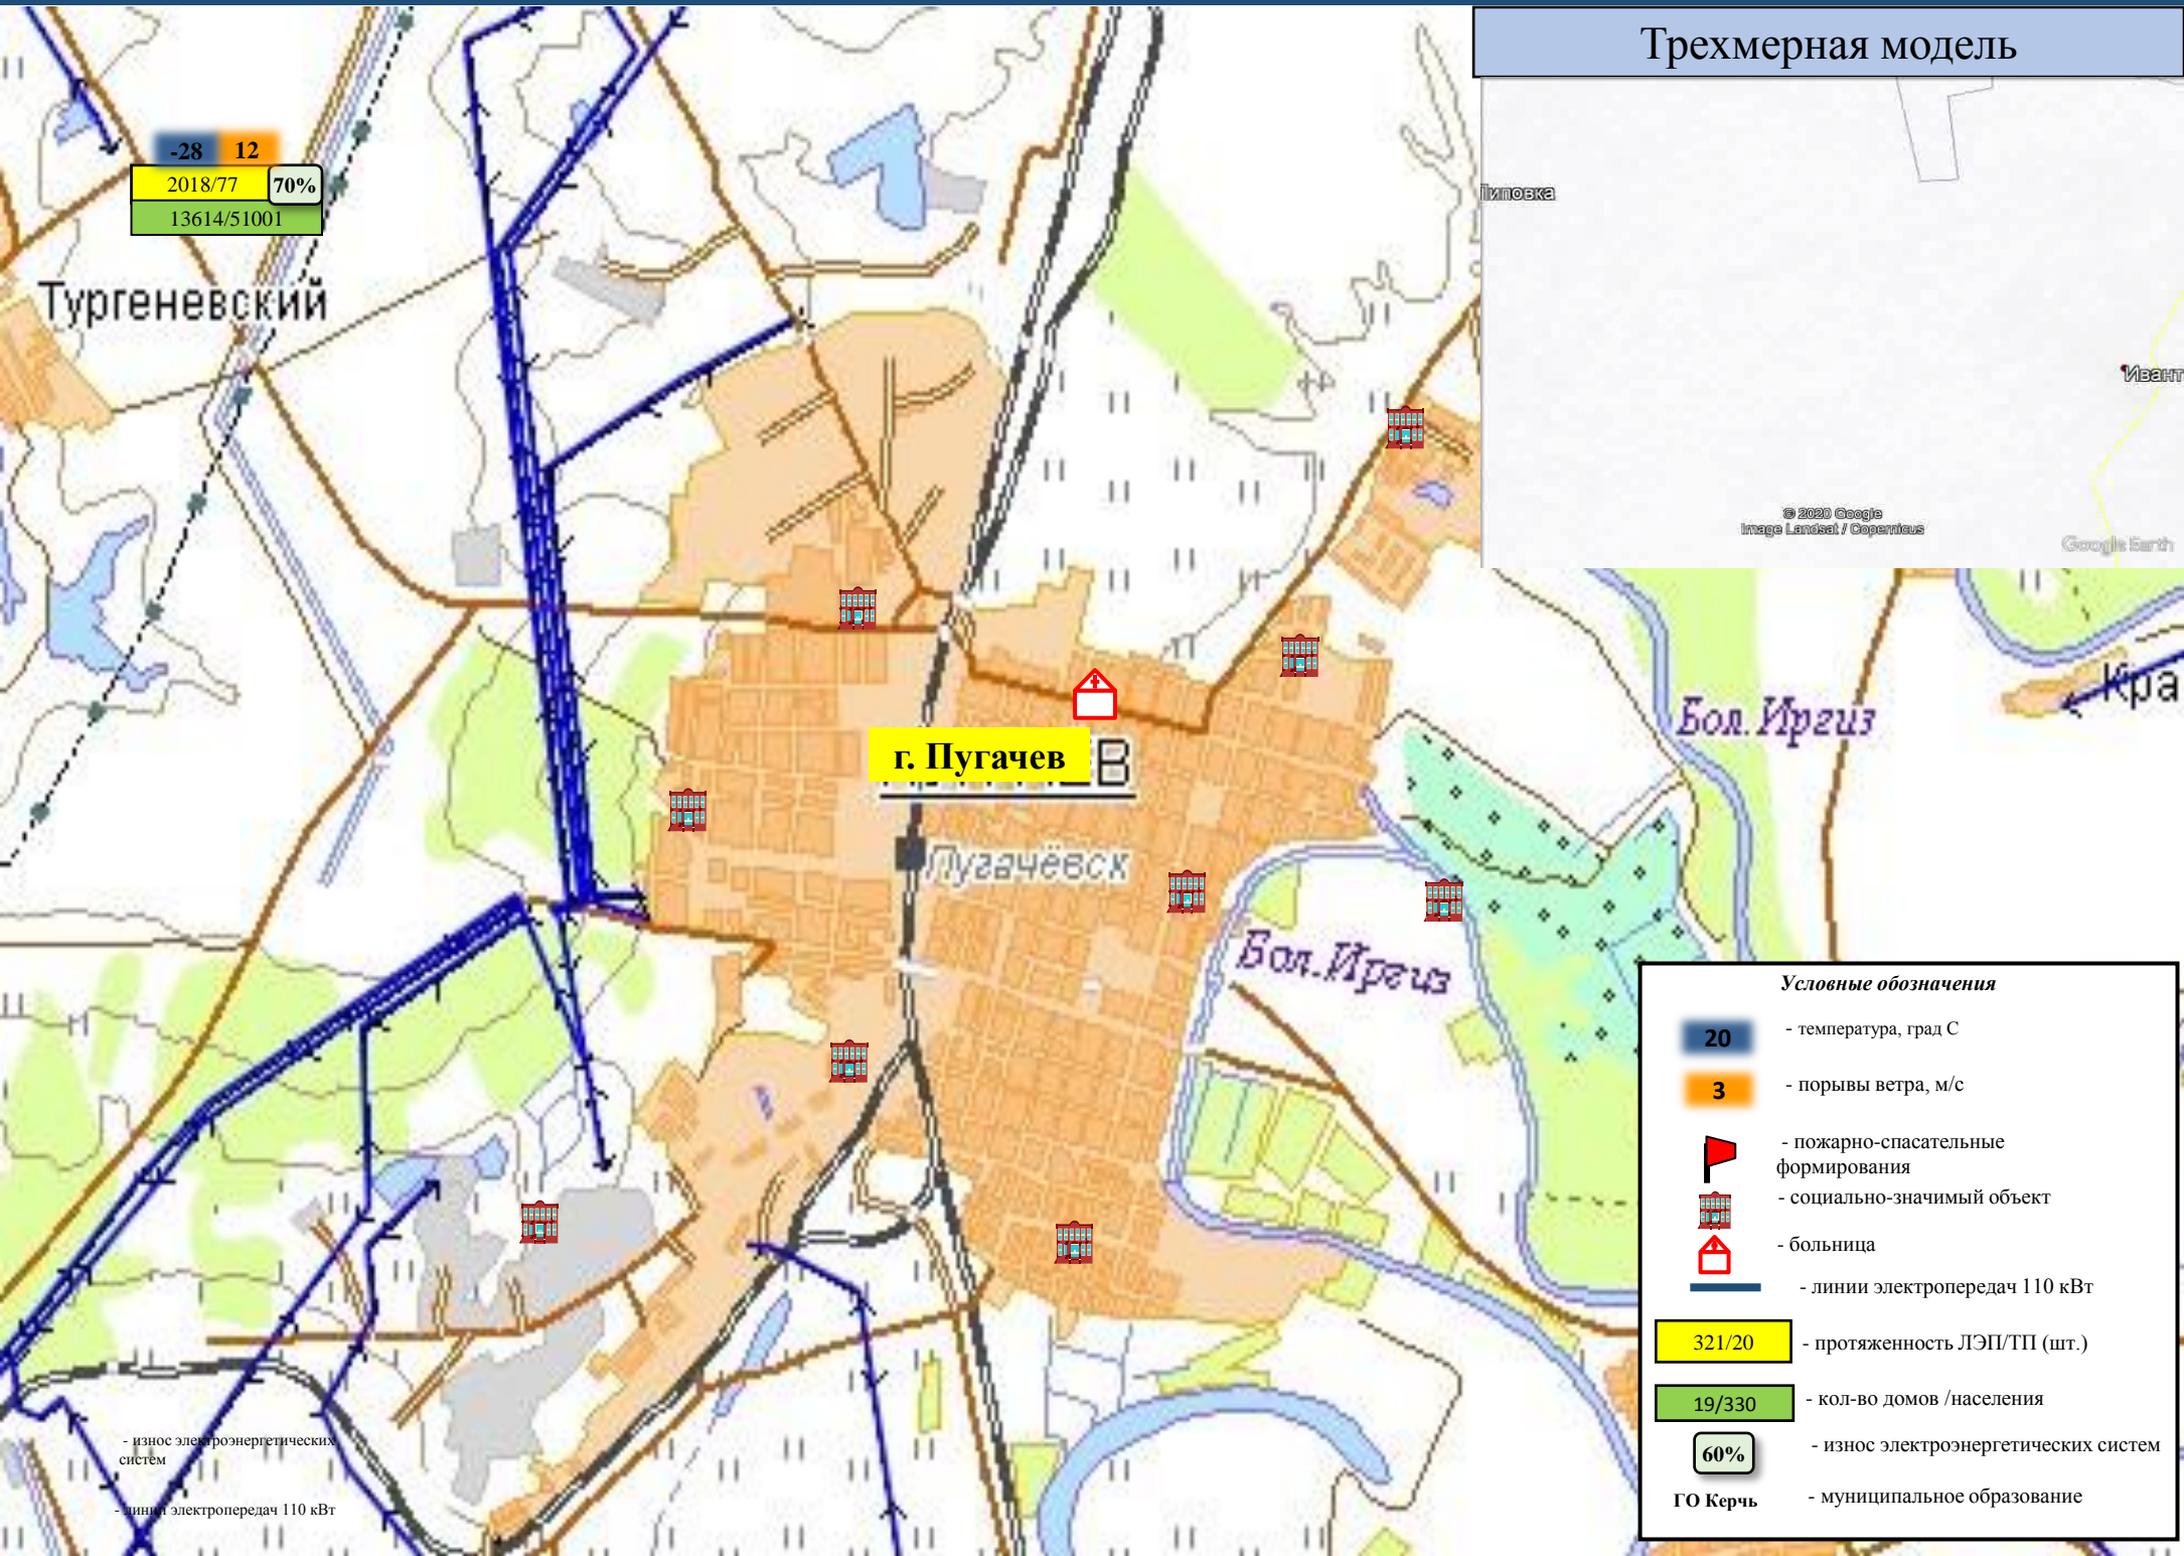

Трехмерная модель



-28 12  
2018/77 70%  
13614/51001

Тургеневский

г. Пугачев

Пугачёвск

Бол. Иргиз

Бол. Иргиз

**Условные обозначения**


- 20 - температура, град С
- 3 - порывы ветра, м/с
- пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект
- больница
- линии электропередач 110 кВт
- 321/20 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
- 19/330 - кол-во домов /населения
- 60% - износ электроэнергетических систем
- ГО Керчь - муниципальное образование

- износ электроэнергетических систем  
- линии электропередач 110 кВт



ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО НИЗКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ  
НА ТЕРРИТОРИИ БАЛАКОВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 19.02.2021)

Трехмерная модель

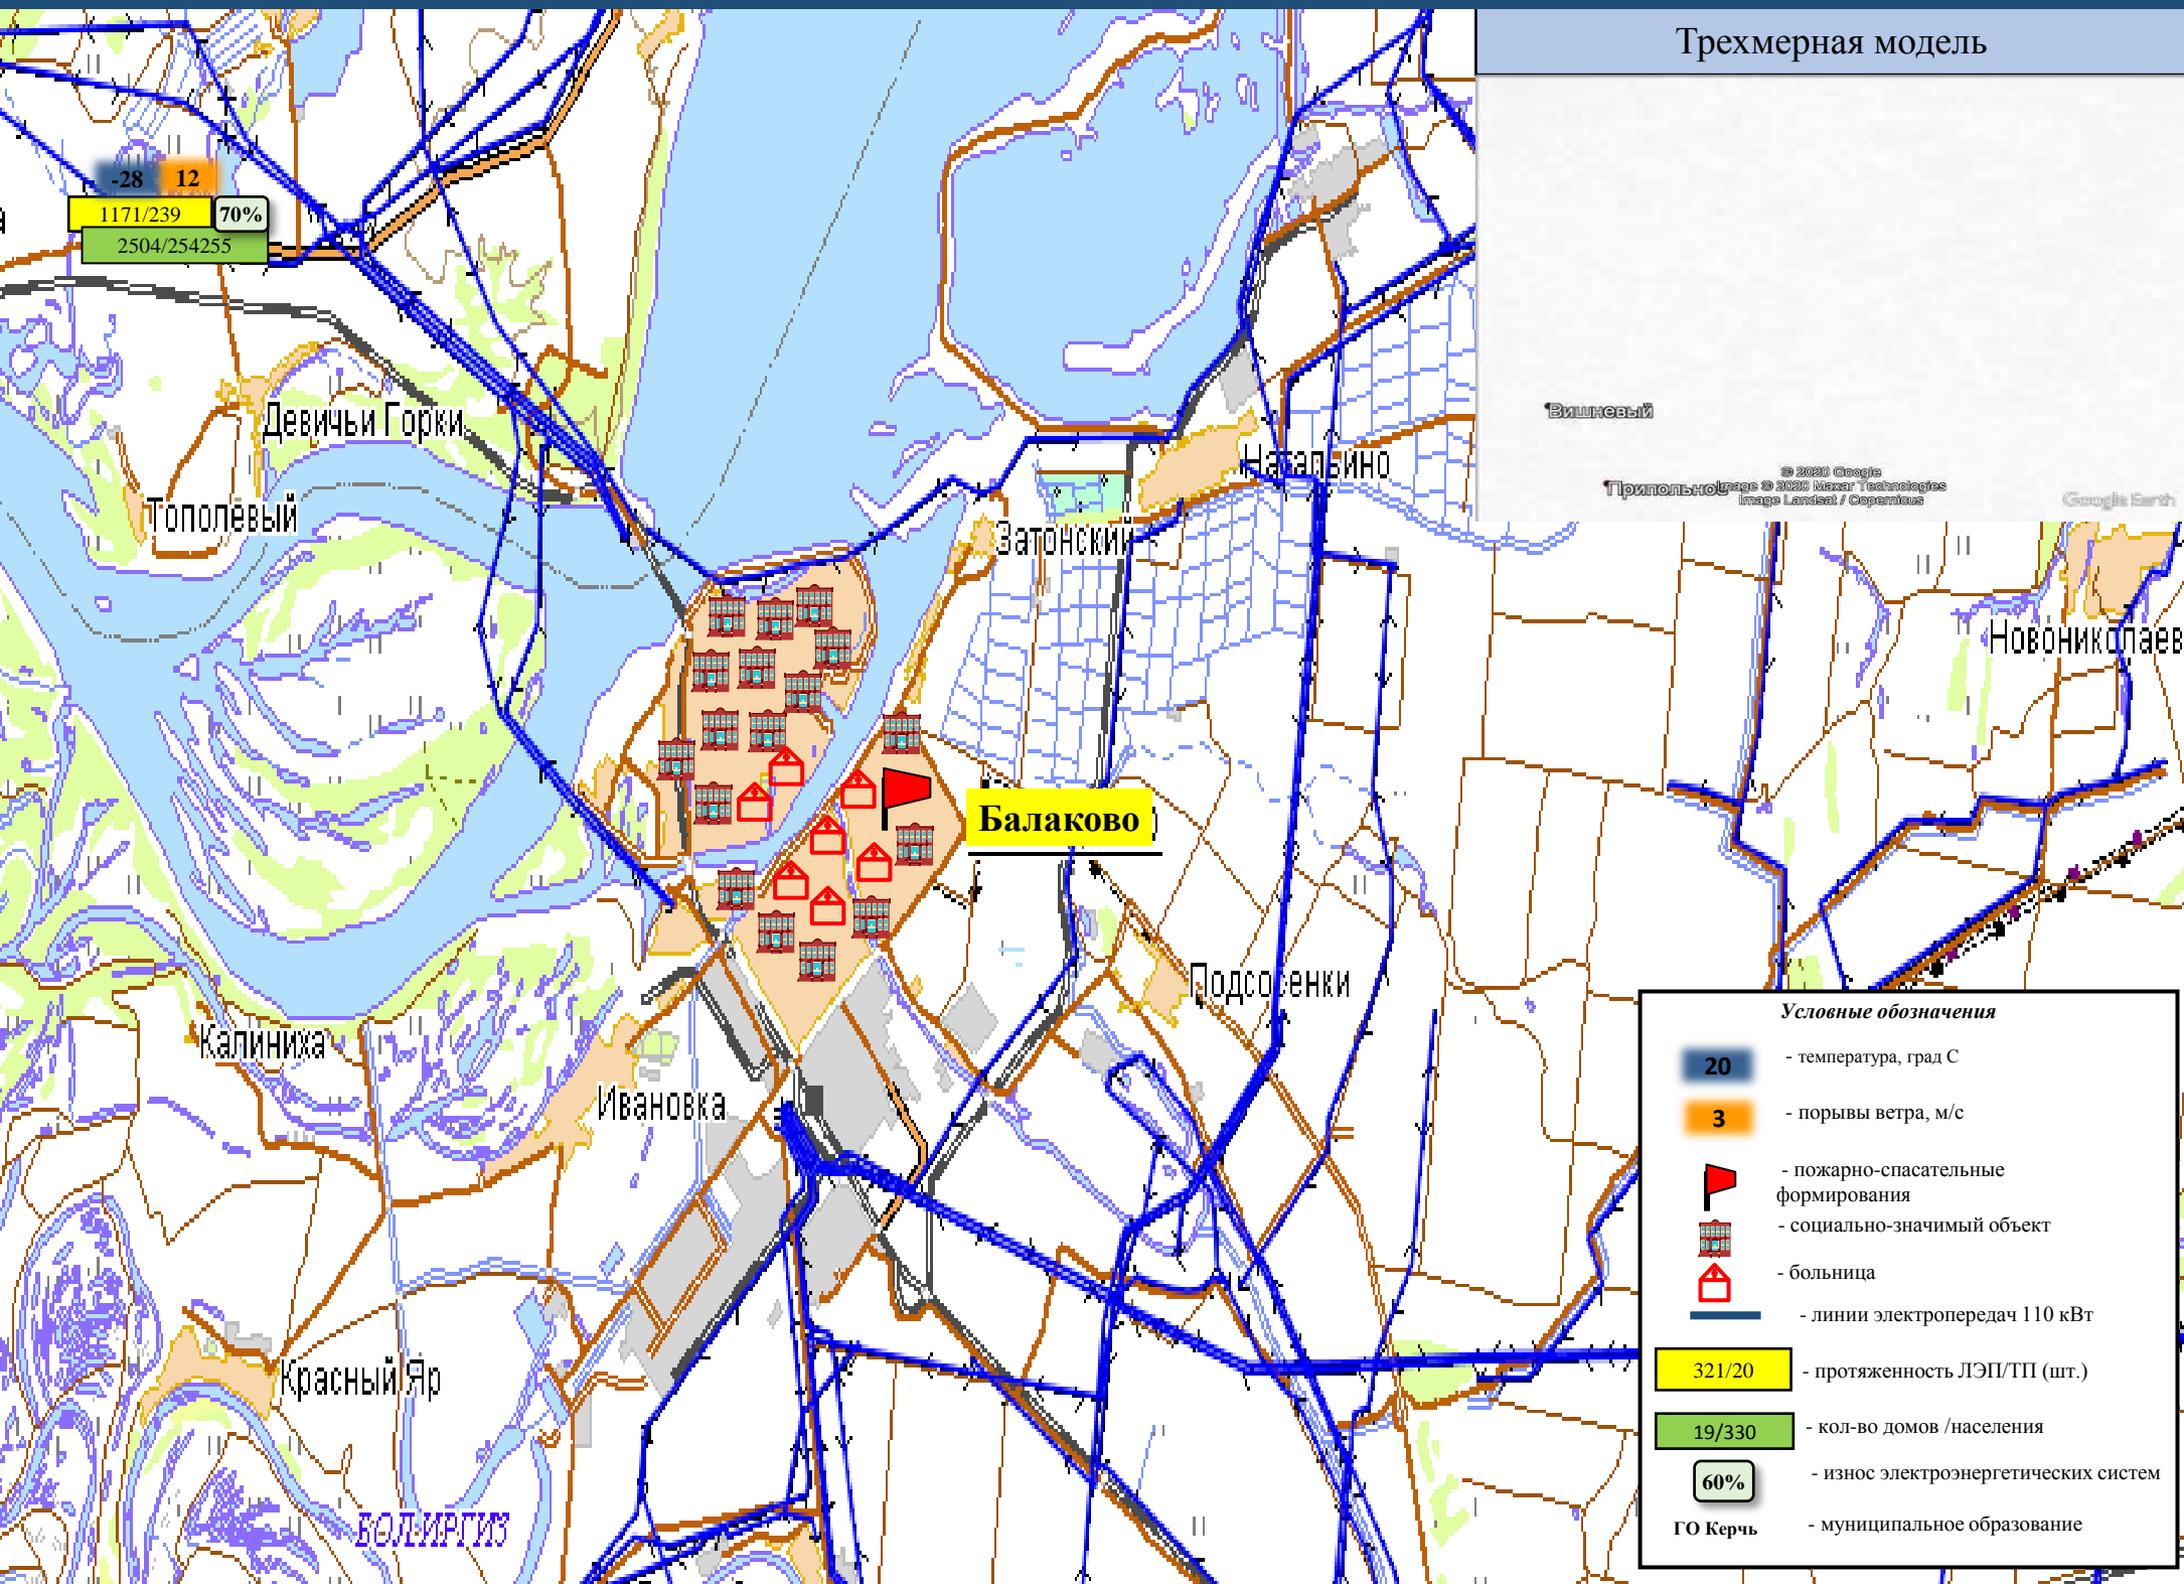

**Условные обозначения**

	- температура, град С
	- порывы ветра, м/с
	- пожарно-спасательные формирования
	- социально-значимый объект
	- больница
	- линии электропередач 110 кВт
	- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
	- кол-во домов /населения
	- износ электроэнергетических систем
	- муниципальное образование